הערות

שיפוע כל צנרת הדלוחין יהיה 2.0%

1. זדיבר לבן ביבב עידוני ולבו פים ערידוי יבפבנ בהשם ואשבר הרשות המקומית.
2. צנר ביבב מחוזק בקרקע מחוזק לבבן. מחוזק לשמחוד בבון זחרה 0-H.P.D.E.
   ערבי"פ עם שפיפה בטון מחיין 50 מים מביב לציבור.
3. שחים בכיזון הזרמה מאבבת לאוקפת יבשב באמצעות שלמן בשמת הקרקע. הכלל שחי בריבים בטח 45 ומעלה כל אחת.
4. כל צנרת הביבב בעסר 110 מים ובחה H.P.D.E לרבנות הספחים הביבשרות.
5. על מלמן מקמחת הבבן מחוטב ערבן בפרחי אי יפחת בשרחי מעל הרצפה
   לאי ורידיה לקרקע. כל שחי שמחת הבשמה עליהה.
6. צנרת דלוחין בעסר 40-50 מים ובחה מפלי"פרופלן.
7. צנרות מים קרים וחמים לבבנ מתיקות יהיו מסת MultiLayd לפי הסמר המסמן בחכנית.
8. עבה הפכסים יאאים מעיבת עם הביחמה
   המכסים בתוך שטח כביש יהיה מכסה ב.ב.ב ואחר ב.ב.בעמי

מקרא:-

- שוחת ביבב
- צנר דלוחין בקוטר 2"
- צנר שופכין בקוטר 4" במילוי
- צנר דלוחין ואוויר — 01 — עש +N"ø4 / ינין בקורת
- קופסת ביקורת — מב / מא
- קופסת ביקורת נופלת — מבנ / מא
- מחסום תוף — מב / מא
- מחסום רצפה — מב / מא
- מחסום רצפה — מב.א.מ / מ
- שחת כיבי אש — ארון כיבוי בגודה 30/80/100 סלילה בבן כיבוי 2" בבן ראשון 1" נגמלון 25 מ'
- ציבור מים חמים-מולטיבלל — hw
- ציבור מים קרים-מולטיבלל — cw
- ציבור מי כיבוי-סקרידול — Fw

הוסת ממפרטורה 45 מעלות

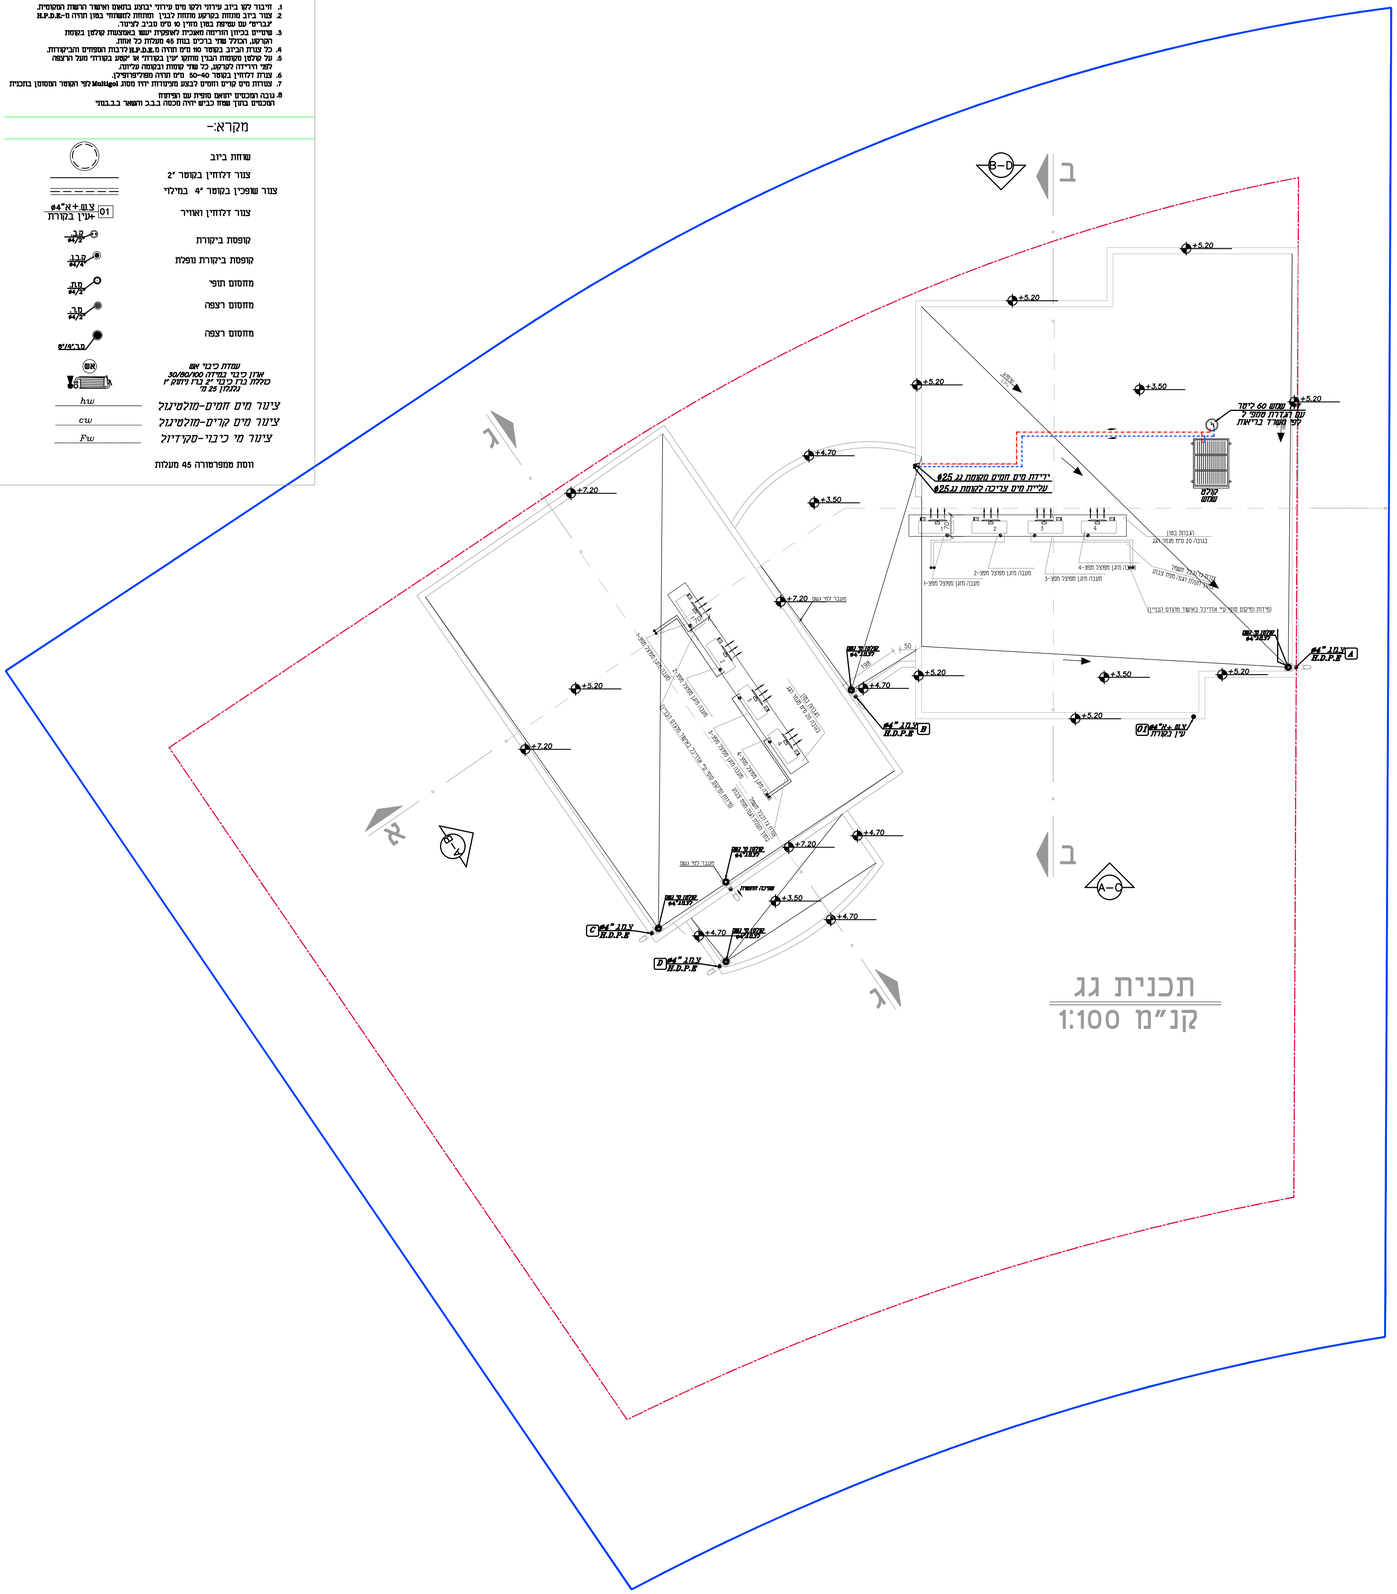

תכנית גג

קנ"מ 1:100

מס'	תאריך	שינויים	הוגשה
	01.07.2021		

| הוגשו | אושרו | אישור | אישור | אישור